

附件三 公告場所管制室內空間平面圖影本

巡查檢驗人員	趙令政	巡檢區域：圖書館 1-4 樓	日期:109 年 9 月 18 日			
(一)巡查檢驗結果						
巡檢點	項目	1.開始時間	2.CO ² (ppm)	3.溫度(°C)	4.濕度(%)	5.備註
戶外		16:05	448	28.8	71	
01.四樓中文書-類號 557.87		14:00	518	26.1	56	
02.四樓中文書-類號 574.52		14:05	520	26.0	56	
03.四樓中文書前閱覽區		14:10	534	26.4	52	
04.四樓中文書-類號 312.916		14:15	534	25.8	55	
05.四樓中文書-類號 312.954		14:20	527	25.8	54	
06.四樓中文書-類號 226.66		14:25	530	25.7	54	
07.三樓中文書-類號 671.19		14:30	542	25.6	55	
08.三樓中文書-類號 639		14:35	532	25.6	57	
09.三樓中文書前類號 863.57		14:40	536	25.4	56	
10.三樓中文書-類號 909.8		14:45	533	25.4	60	
11.三樓中文書-類號 992.701		14:50	530	25.6	62	
12.三樓中文書-類號 942.02		14:55	530	25.4	61	
13.三樓中文書-類號 883.557		15:00	534	25.2	60	
14.二樓中參區前閱覽區		15:05	526	25.4	56	
15.二樓東華精粹閱覽區		15:10	523	25.6	58	
16.二樓自修走廊		15:15	530	25.6	56	
17.二樓西文現期期刊 0740		15:20	546	25.4	56	
18.二樓過刊區 3348M		15:25	532	25.4	54	
19.二樓過刊區 0822		15:30	530	25.6	54	
20.一樓過刊區閱覽區		15:35	548	25.4	54	
21.一樓過刊區 2378		15:40	540	25.3	52	
22.一樓講習室前閱覽區		15:45	536	25.0	56	
23.一樓閱報區		15:50	532	25.1	56	
24.一樓童書區		15:55	536	25.0	54	
25.一樓服務大廳		16:00	540	25.0	56	



附件三 公告場所管制室內空間平面圖影本

(二)檢測儀器基本資料				
1.檢測項目	2.檢測儀器	3.偵測範圍	4.儀器原理	5.校正日期
二氧化碳(CO ₂)	ExiconAQM10	0-10,000 ppm	NDIR 紅外線檢測方式	104.09.23

附件三 公告場所管制室內空間平面圖影本

建築物名稱：圖書館

管制室內區域或樓層描述：■一般空間平面圖 ■巡檢採樣位置點標註用巡檢日：(109.9.18)

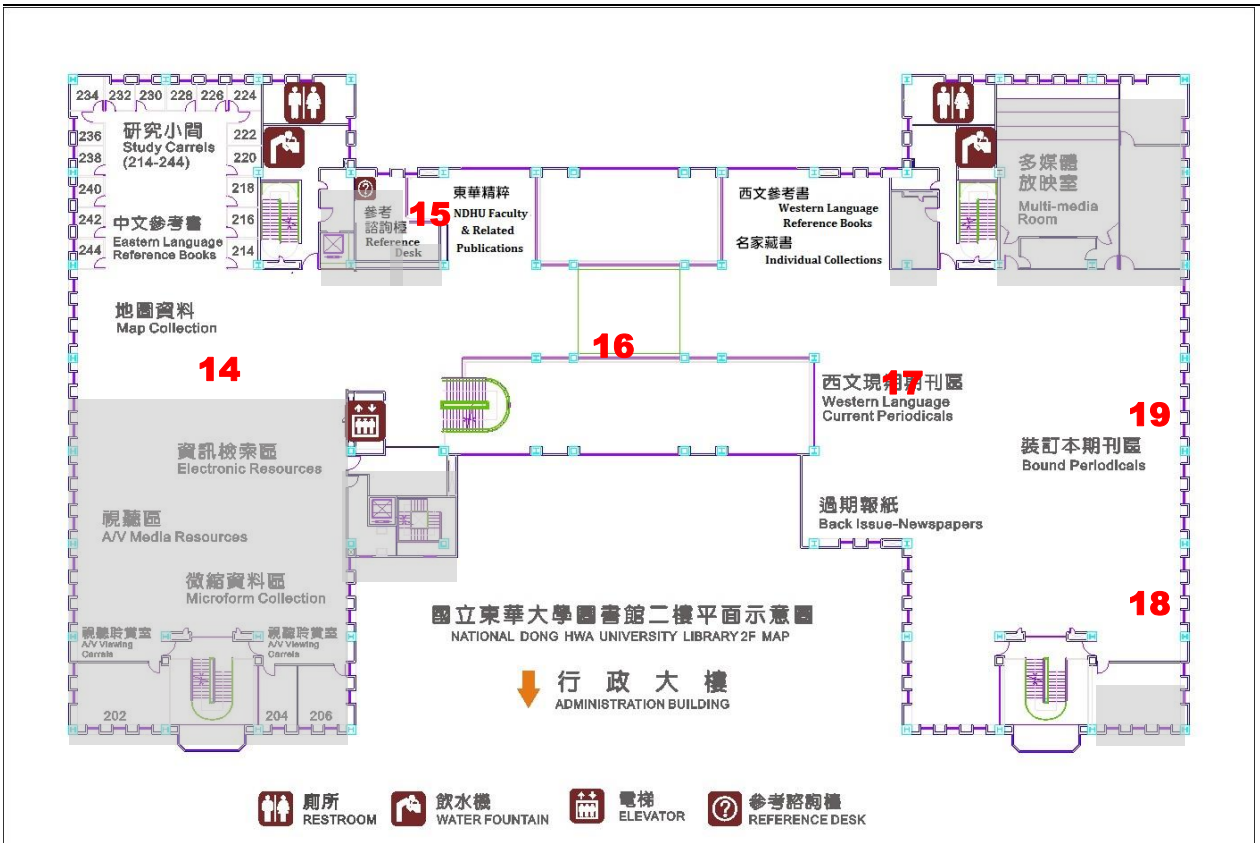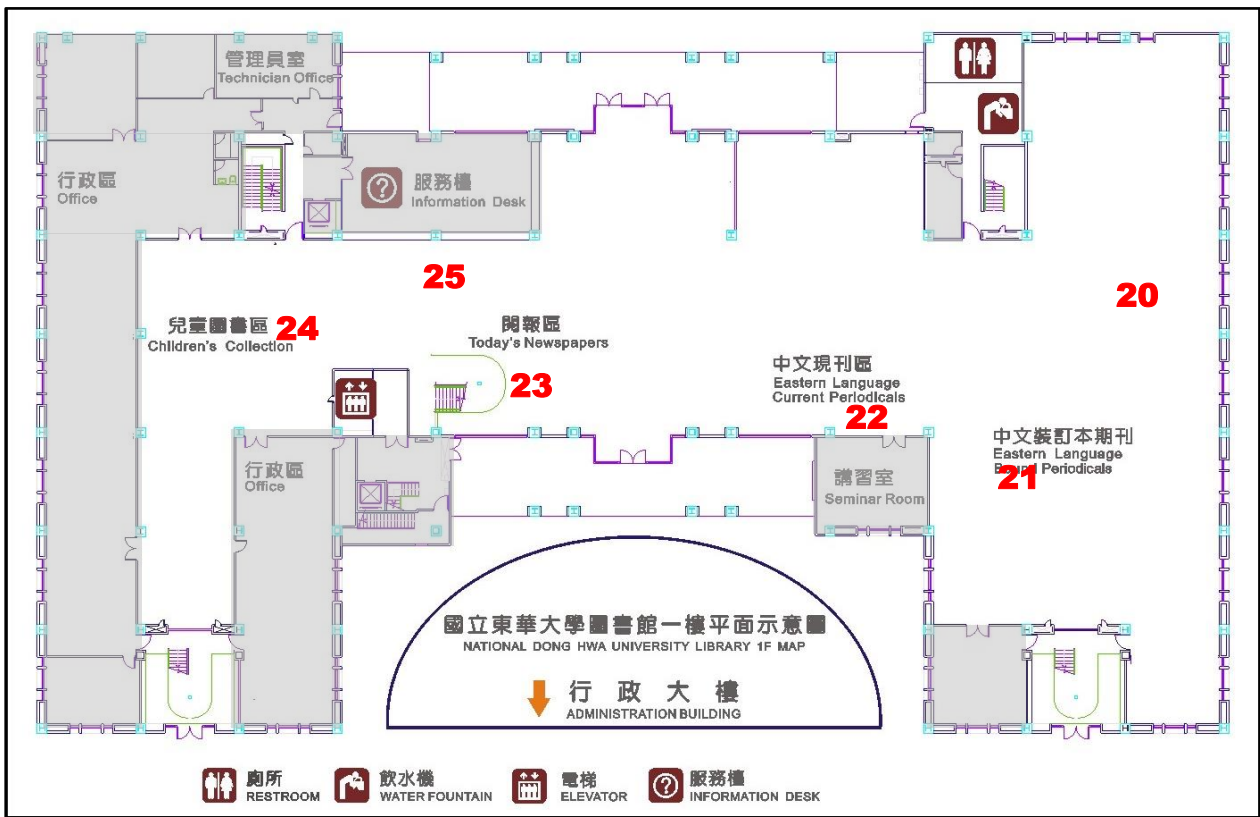

附件三 公告場所管制室內空間平面圖影本

